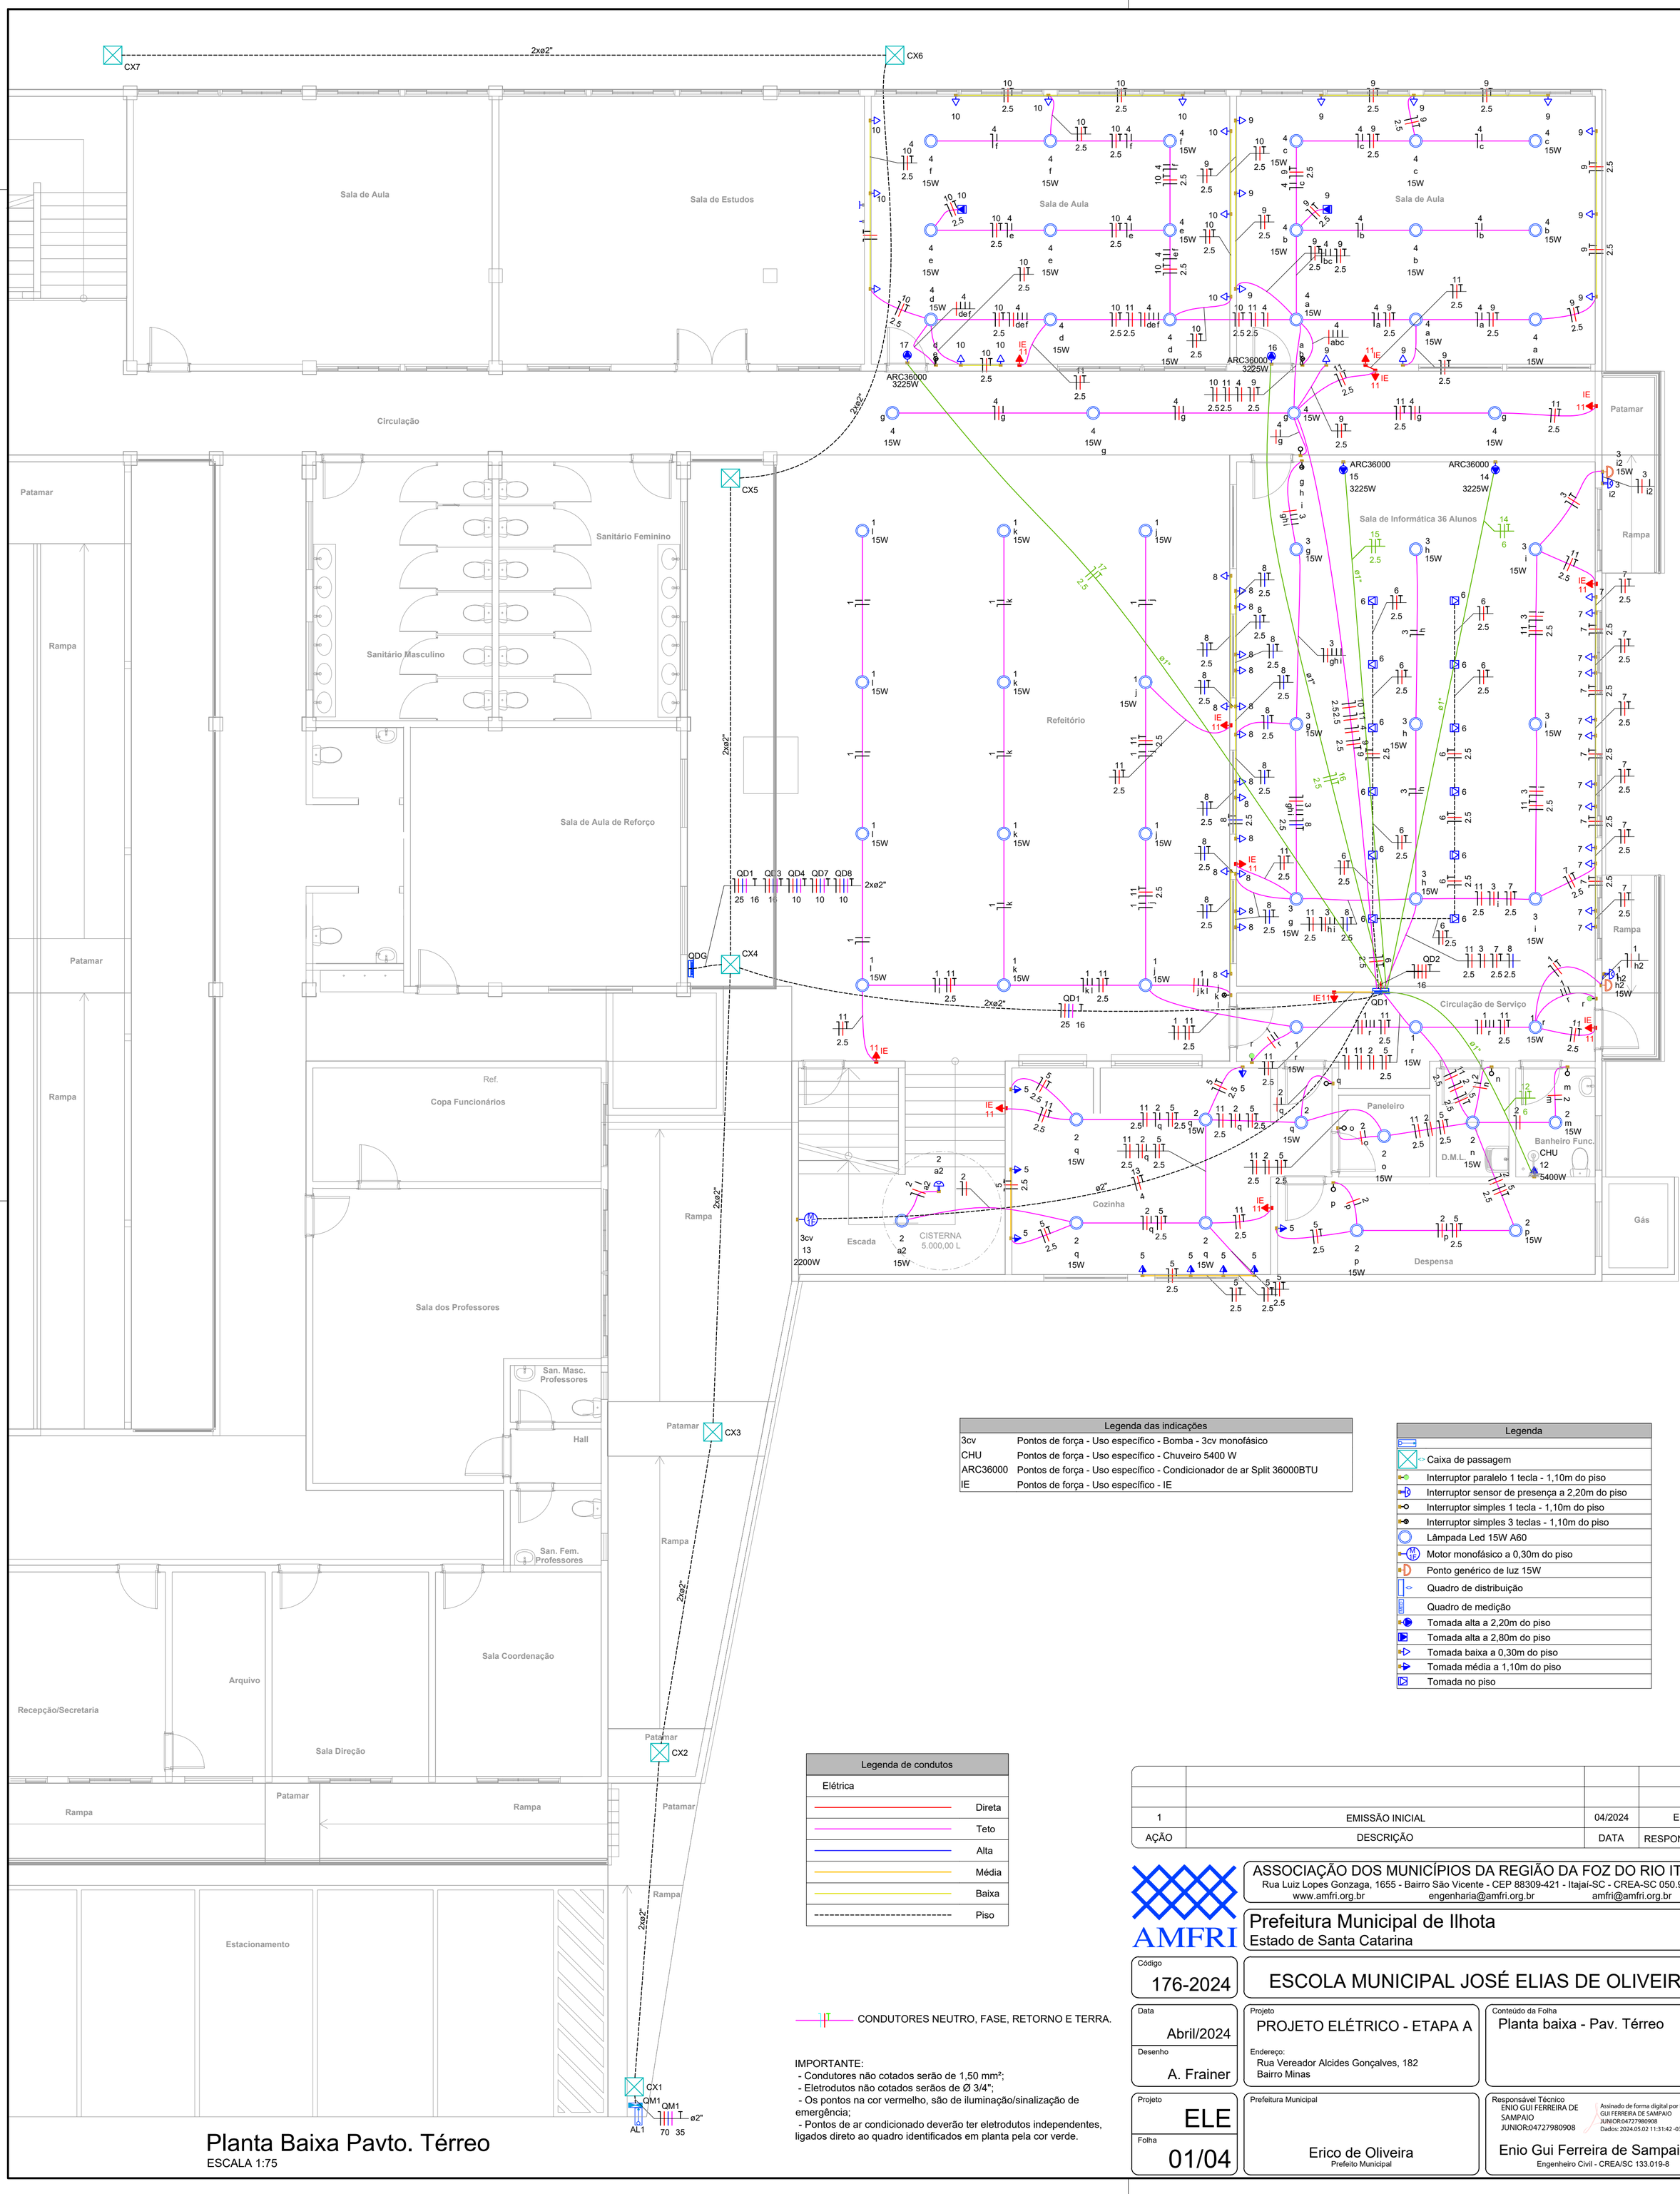

Planta Baixa Pavto. Térreo

ESCALA 1:75

Legenda das indicações	
3cv	Pontos de força - Uso específico - Bomba - 3cv monofásico
CHU	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
ARC36000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
IE	Pontos de força - Uso específico - IE

Legenda	
	Caixa de passagem
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Lâmpada Led 15W A60
	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 15W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,80m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Legenda de condutos	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

IMPORTANTE:
- Condutores não cotados serão de 1,50 mm²;
- Eletrodutos não cotados serão de Ø 3/4";
- Os pontos na cor vermelho, são de iluminação/sinalização de emergência;
- Pontos de ar condicionado deverão ter eletrodutos independentes, ligados direto ao quadro identificados em planta pela cor verde.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
1	EMISSÃO INICIAL	04/2024	ES

AMFRI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Ilhota
Estado de Santa Catarina

Código: 176-2024

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

Data: Abril/2024

Desenho: A. Frainer

Projeto: PROJETO ELÉTRICO - ETAPA A

Endereço: Rua Vereador Alcides Gonçalves, 182 Bairro Minas

Conteúdo da Folha: Planta baixa - Pav. Térreo

Projeto: ELE

Folha: 01/04

Prefeitura Municipal

Erico de Oliveira
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
ENIO GUI FERREIRA DE SAMPAIO JUNIOR:04727980908
Assinado de forma digital por ENIO GUI FERREIRA DE SAMPAIO JUNIOR:04727980908 Dados: 2024.05.02 11:31:42 -03'00'

Enio Gui Ferreira de Sampaio Jr.
Engenheiro Civil - CREA/SC 133.019-8